

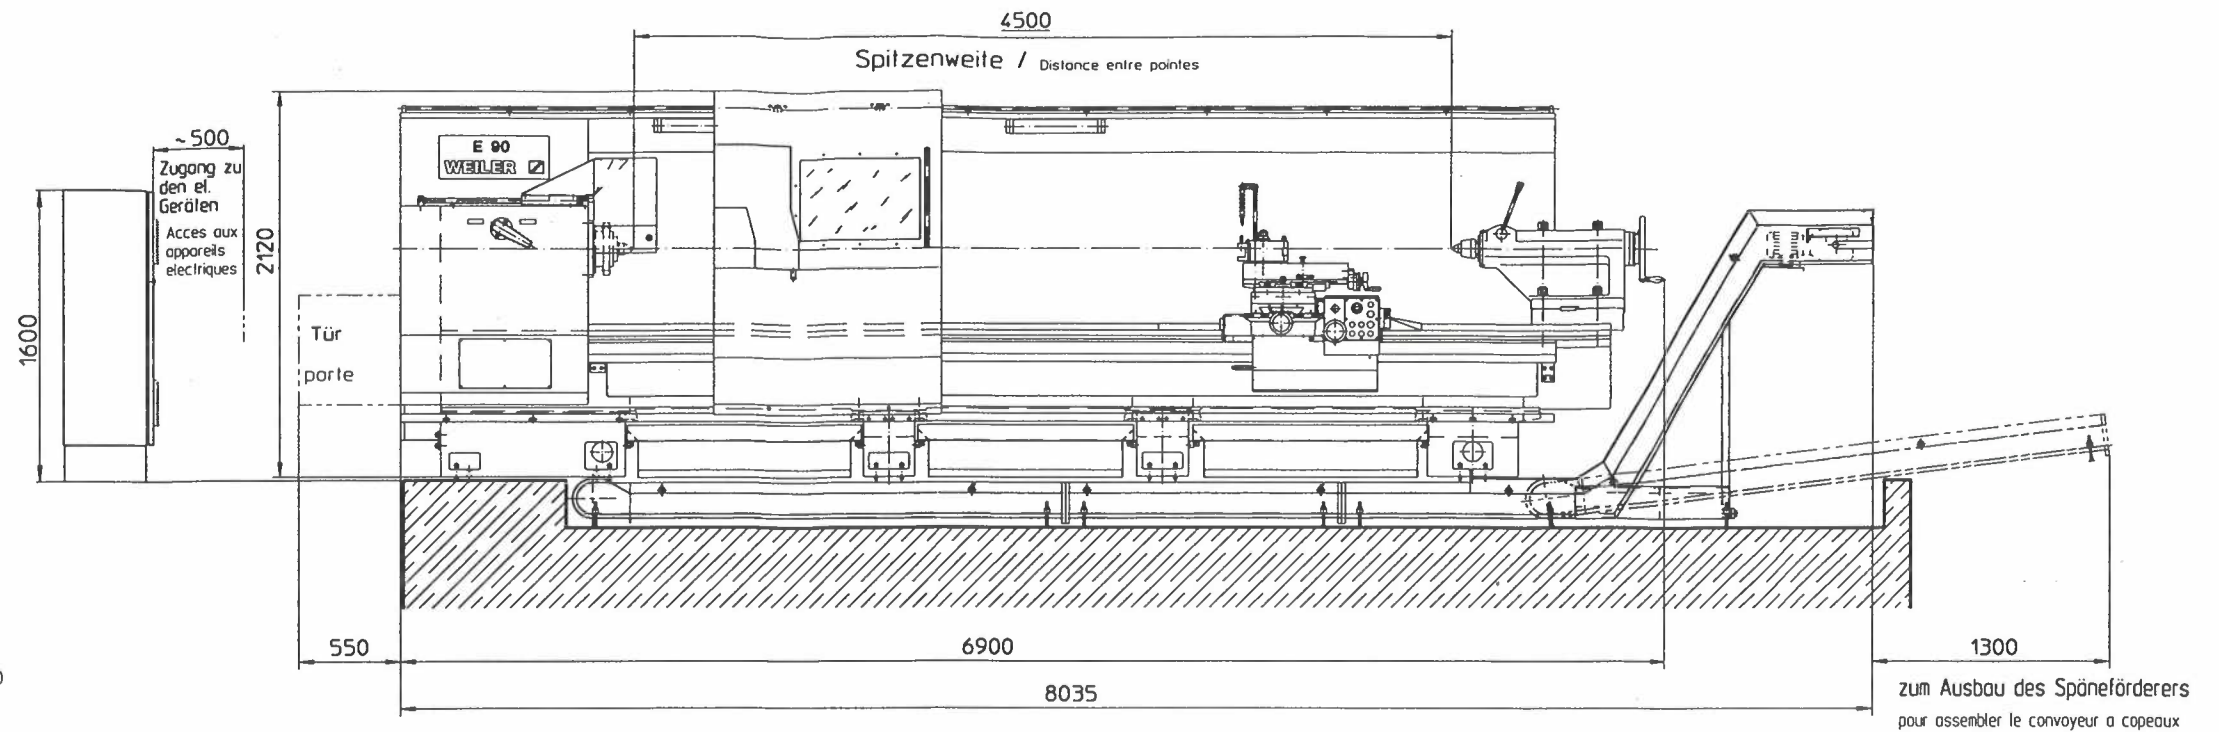
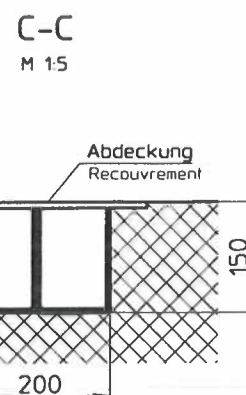
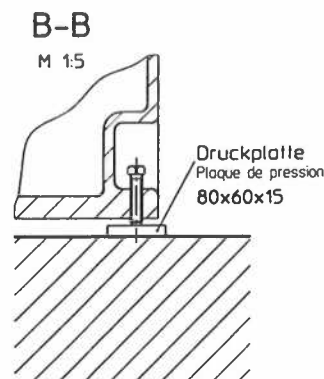


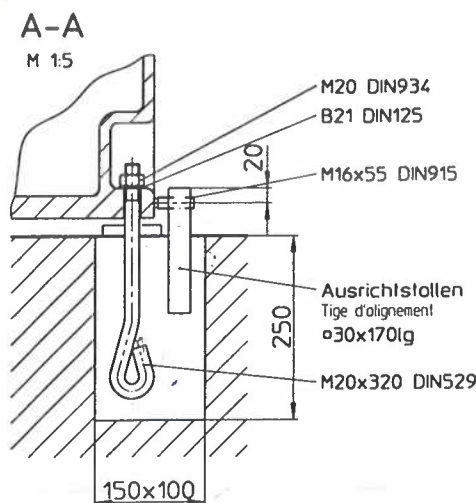

Teile zur Abdeckung der Fundamentaussparung sind vom Kunden zu stellen!
Les pieces pour couvrir l'ouverture de la fondation doivent etre fournies par le client!

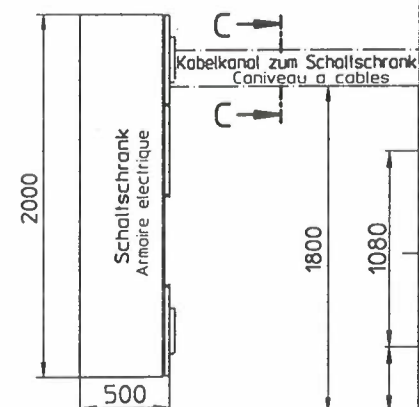

Remarque sur la CEM:
Le câble du moteur et le fil de terre doivent être posés séparés des lignes d'acheminement des signaux et des lignes de mesure, dans un canal métallique allant de l'armoire électrique à la machine. Séparation par lamelle intermédiaire ou au moyen de caniveaux métalliques séparés.

Liaison métallique entre caniveaux, machine et armoire électrique par un ruban de masse

Il faut isoler des éléments sensibles à vibrations de la fondation par un sillon dans le fond

Elektrik-Gesamtleistungsbedarf	55kVA
Puissance électrique absorbée totale	
Netzspannung	3 x 400V~ + Pe
Tension-secteur	
Zuleitungsquerschnitt	5 x 35mm ²
Section de la ligne d'alimentation	
Absicherung	100A
Protection par fusibles	

Gewicht /poids (kg)

Spitzenweite Distance entre pointes	E90	E110	E120
4500	~ 10250	~ 11250	~ 12250

In diesem Ausdruck
ist der engl. Text
ausgeblendet

Werk:	Projektyperbeschreibung:	Datum:	U.S.A.	Änderung:		Datum:	Datum:
arbeits 07/08	Verbinden aus:	arbeits:	geprüft:	08/11/2007	08/11/2007	08/11/2007	08/11/2007
----	-----	-----	-----	1	1	1.20	
Erstelle hier:	Schweißmaßnahme:	Werte koll:	WELER ☒ WIRTSCHAFTSCHAFTEN				
---	6.0000 00.00 00.00	-----	FUNDAMENTPLAN E90-120 X 4.5 ABGESENKTER SPANEFÖRDERER				
Abgabemerkmalen nach WELER-System mit 0.001mm-Abt.		 	Datum:	arbeits:	geprüft:	normengr:	Zeichnungsgröße: 0.5090.97.10.05
			08.11.99	09.11.99			A1
		Name:	koll:	pro:	C-Zahl:	Maschine:	H-Grp:
					U-Grp:	U-Grp:	Teil:
					And:	And:	Formel: